



# KALORINA K 25 EPA

**TATANO**  
energie rinnovabili



**CALDAIE A BIOMASSA  
SISTEMI SOLARI**  
Zona ind.le - Scalo ferroviario  
92022 Cammarata (Ag)  
Tel. +39 0922 901376  
E-mail: tatano@tatano.it  
[www.tatano.it](http://www.tatano.it)

## MODÈLE CHAUDIÈRE

			K 2508 EPA	
Type de générateur			Tubes de Fumées	
Fluide porteur			Air	
Puissance au Foyer		<i>kW</i>	103	
Puissance Nominale		<i>kW</i>	93	
Puissance Réduite		<i>kW</i>	28	
Rendement thermique utile	<i>min</i>	%	88	
	<i>max</i>	%	92	

## DONNÉES DE CONSTRUCTION <sup>(1)</sup>

Dimensions avec silo standard	<i>Largeur</i>	<i>mm</i>	(A)	2000
	<i>Profondeur</i>	<i>mm</i>	(B)	1810
	<i>Hauteur avec souffleurs</i>	<i>mm</i>	(C)	1924
	<i>Hauteur sans souffleurs</i>	<i>mm</i>	(C1)	1454
Dimensions ouverture trappe pour le nettoyage		<i>mm</i>	(L)	390
Dimensions trappe frontale de chargement	<i>Largeur</i>	<i>mm</i>	(H)	370
	<i>Hauteur</i>	<i>mm</i>	(I)	220
Volume silo standard		<i>litres</i>	(N)	380
Volume cendrier		<i>litres</i>		56
Dimensions intérieures brides souffleurs orientables	<i>Largeur</i>	<i>mm</i>	(O)	400
	<i>Profondeur</i>	<i>mm</i>	(P)	400
Poids		<i>Kg</i>		808
Diamètre conduit de fumée		$\emptyset$ <i>mm</i>	(R)	200

## CARACTERISTIQUES DU VENTILATEUR

Puissance nominale du moteur		<i>W</i>		1500
Fréquence nominale		<i>Hz</i>		50
Max courant absorbée		<i>A</i>		5,4
Tours du moteur		<i>RPM</i>		1300
Débit d'air sans souffleurs		<i>m<sup>3</sup>/h</i>		7100
Pression sonore		<i>db</i>		82

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Température max de fonctionnement		<i>°C</i>		85
Débit d'air		<i>m<sup>3</sup>/h</i>		4970
Pression de fonctionnement		<i>Pa</i>		180
Pression de tirage		<i>Pa</i>		20±(30%)
Température de fumées		<i>°C</i>		180±(20%)
Réglage débit du combustible				Électronique modulante
Réglage débit de ventilation				Électronique modulante

## COMBUSTIBLES

Classe recommandée type de combustible			COPEAUX DE BOIS ( EN 14961-4)
Combustibles compatibles avec W<15%			Granulés de Bois (EN 14961-2), Sciure (EN 14961-3), Bois (EN 14961-5), Marc d'olives, Coques broyés et déchets de céréales (EN 14961-6)
	<b>Bois max</b>		750 mm

## COMBUSTIBLE DE RÉFÉRENCE

### COPEAUX DE BOIS<sup>(2)</sup>

Consommation à la puissance nominale		<b>kg/h</b>	27,0
Consommation à la puissance réduite		<b>kg/h</b>	8,1
Débit des fumées à la puissance nominale		<b>Nm<sup>3</sup>/h</b>	224,0
Débit des fumées à la puissance réduite		<b>Nm<sup>3</sup>/h</b>	67,0

## DONNÉES ÉLECTRIQUES<sup>(3)</sup>

Panneau de contrôle			Thermorégulateur électronique numérique modulant avec interrupteur principal, thermostat de réarmement manuel, signalisation lumineuse
Allumage			Électronique par résistance de 250 W, 230 V, 1A
Puissance électrique max absorbé		<b>W</b>	2840
Puissance électrique moyenne absorbé		<b>W</b>	1295
Tension nominale		<b>V</b>	400
Fréquence nominale		<b>Hz</b>	50
Courant nominale		<b>A</b>	13,9

## ACCESSOIRES STANDARD

Système de nettoyage chambre de combustion			A' travers le cendrier
Système de nettoyage échangeur de tubes			Par des jets d'air comprimé temporisé

## PRÉPARATIONS

Contrôle\assistance à distance			Sortie connexion
Application clapet coupe-feu			À travers le manchon fileté DN 20
Thermostat d'ambiance			Sortie connexion

## FACULTATIF



Contrôle\assistance à distance			Module Wifi
--------------------------------	--	--	-------------

## OBLIGATOIRE POUR L'INSTALLATION

			Vanne de détection de flux gazeux
			Clapets coupe-feu plus amortisseur d'expulsion
			Prise d'air extérieure

## SYSTÈME DE SÉCURITÉ

<b>Contrôle et le bloc chaudière</b>			A' travers de la sonde chaudière et sonde fumée
			Thermostat de réarmement manuel
			Chaudière en bloc pour trappe ouverte
			Capteur de fin combustible
<b>Signalisation des erreurs de fonctionnement</b>			Par des alarmes visuelles et/ou acoustiques
			Bloc de la chaudière pour couvercle du silo ouvert
			Système coupe-feu

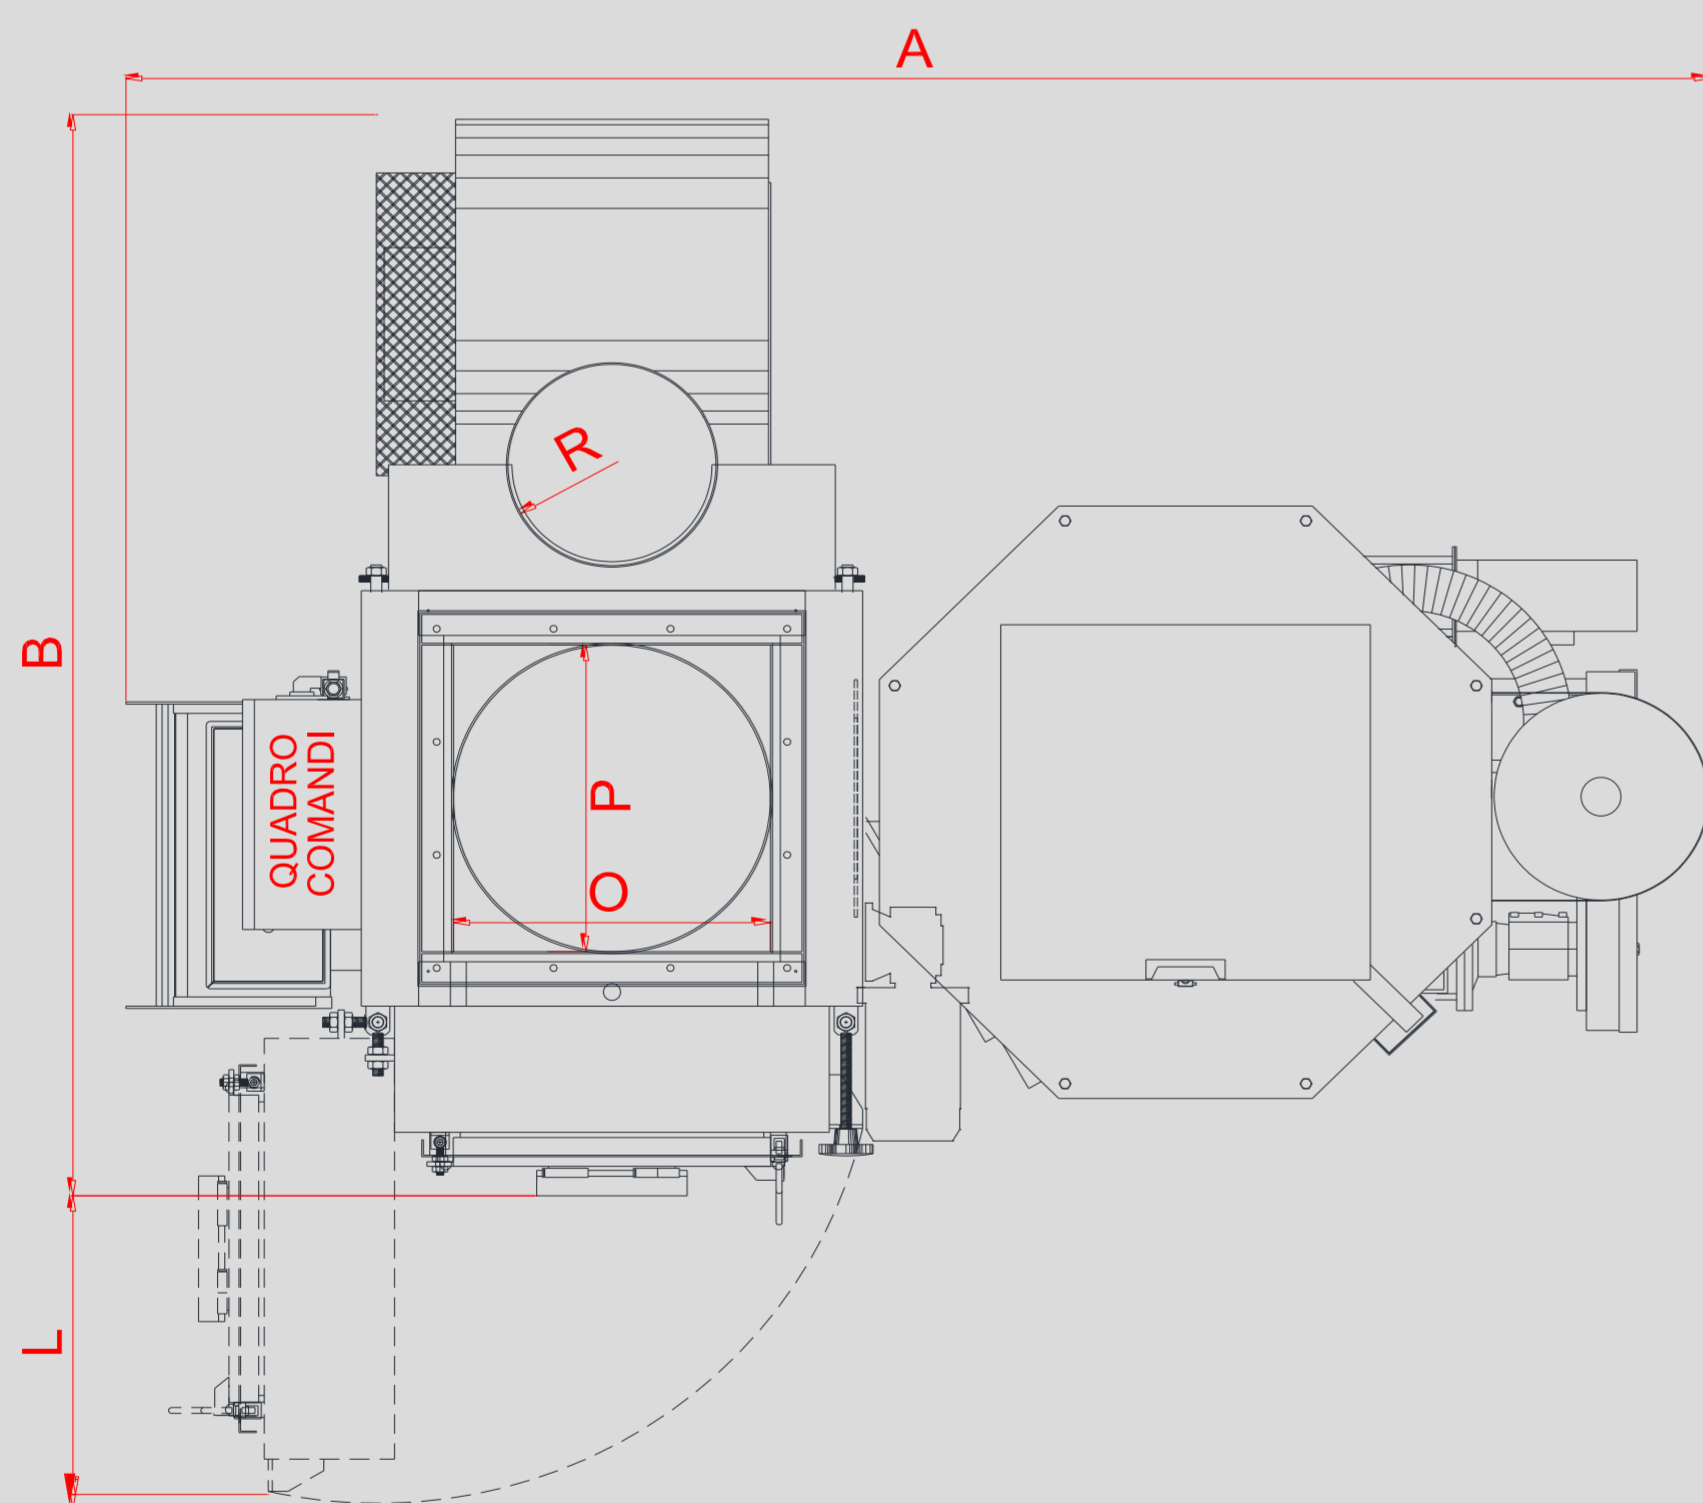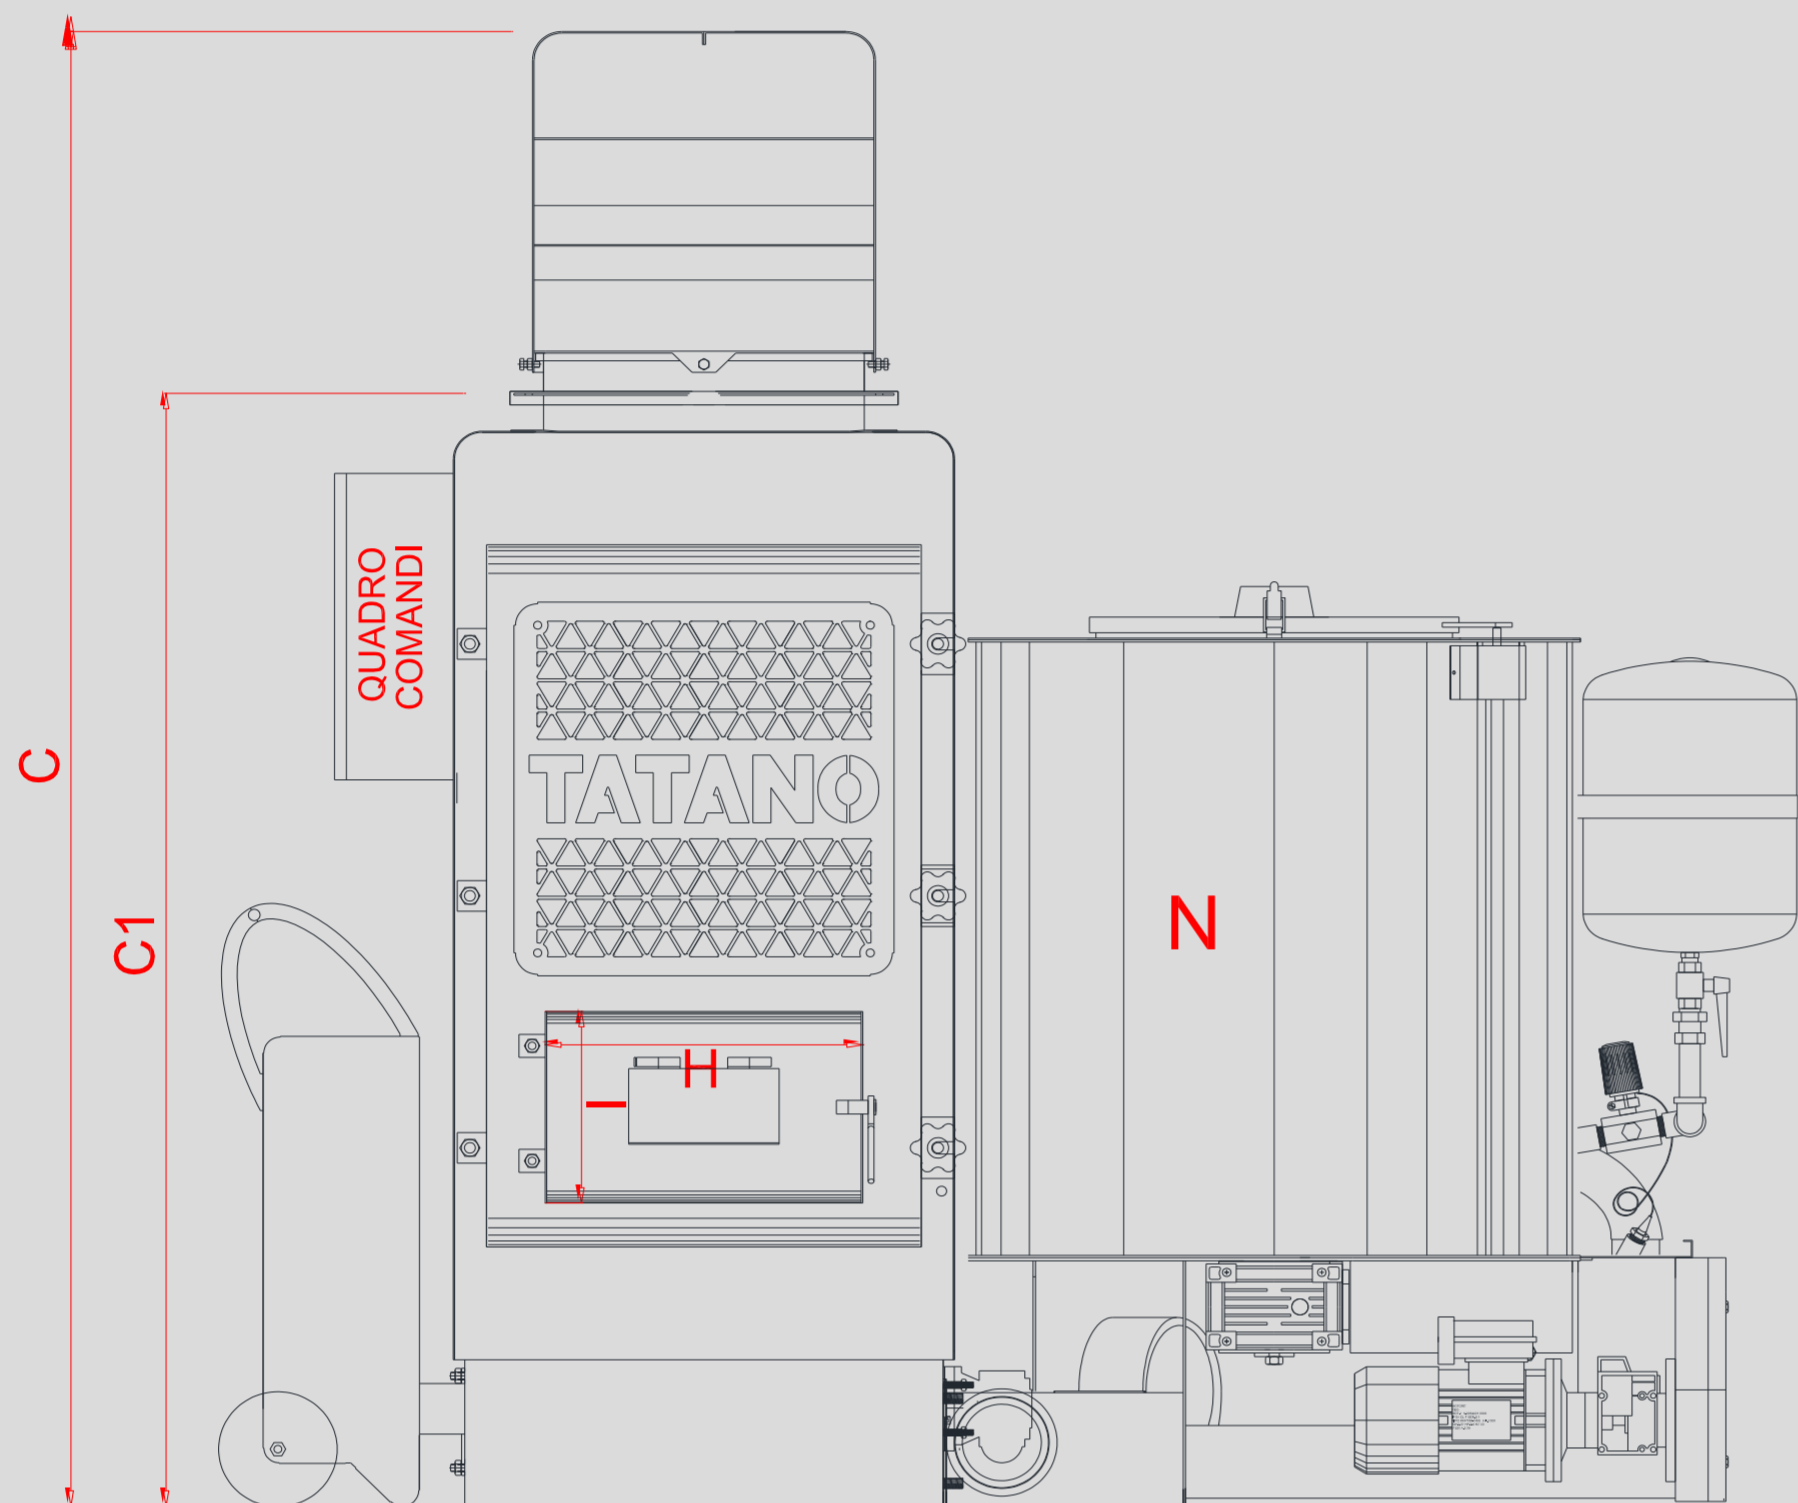

(1) Les dimensions peuvent changer en fonction de la position du Silo (droite-gauche-arrière) ou en cas d'accessoires optionnels ou de choix constructifs.

(2) Les données concernant la consommation peuvent varier en fonction des caractéristiques du combustible utilisé ou des conditions de fonctionnement.

(3) Les données peuvent varier selon les composants électriques installés (moteurs, ventilateurs, etc..) . Les données réelles seront affichées sur la plaque fixée à la chaudière.

La société se réserve le droit de modifier les dimensions et les caractéristiques sans préavis, décline toute responsabilité pour les erreurs de transcription ou de presse.